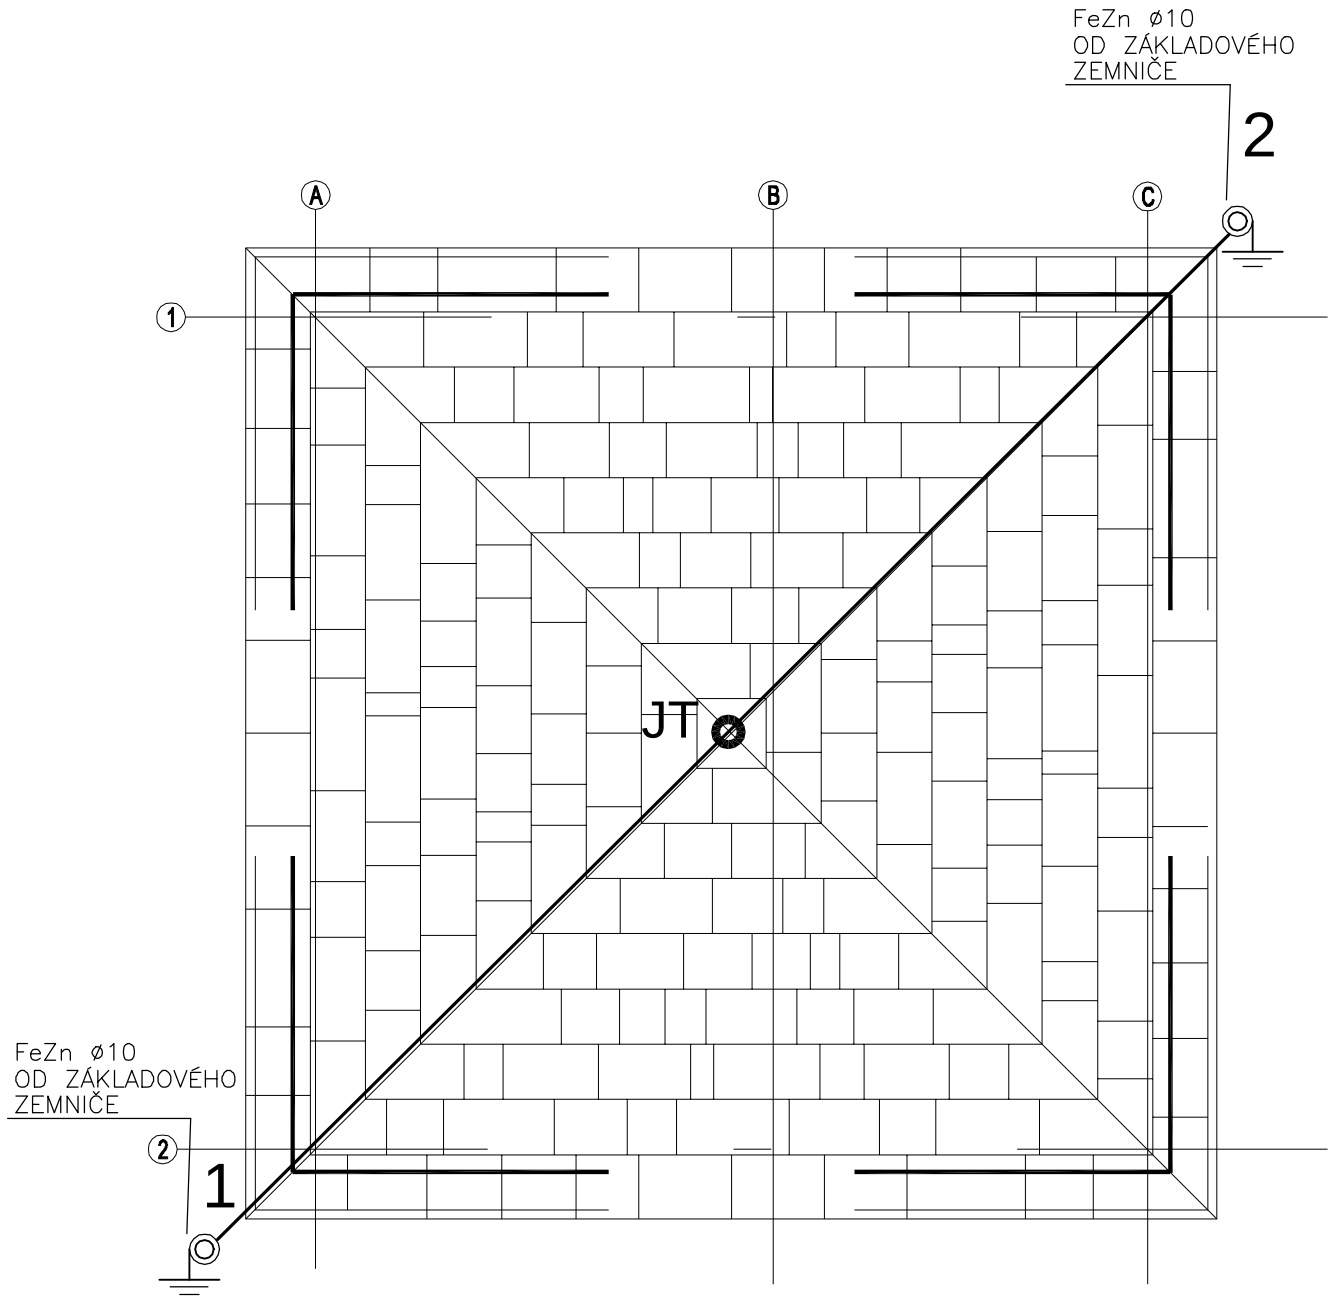

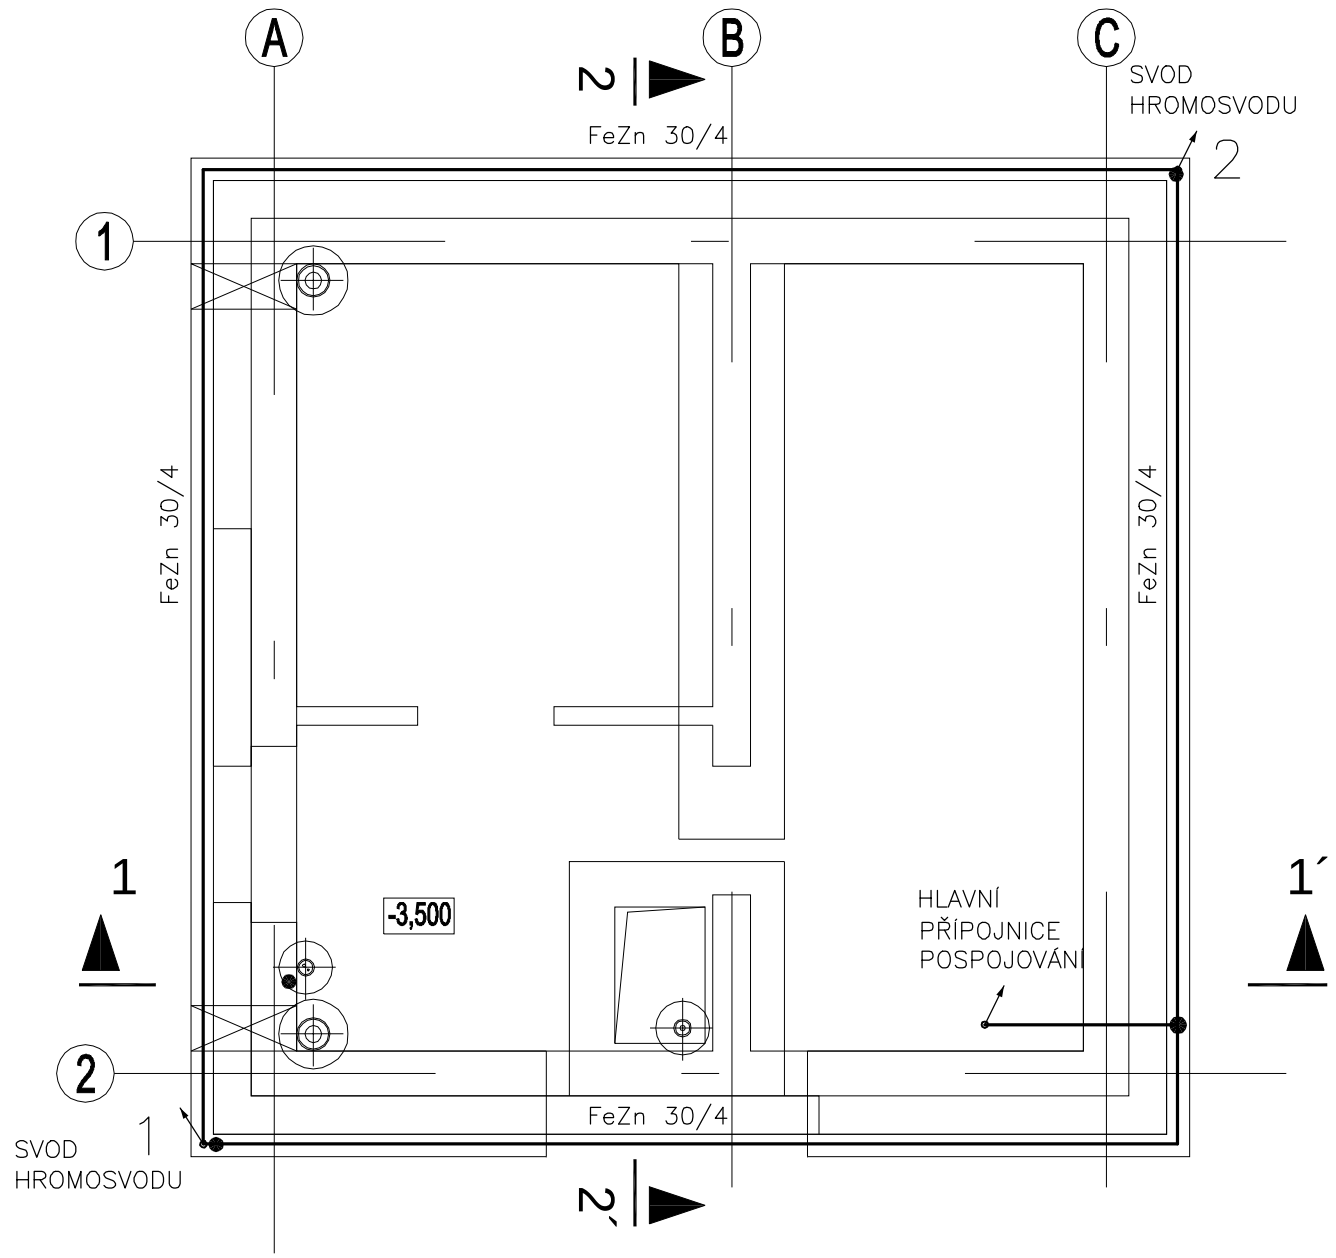

SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

JT — TYČOVÝ JÍMAČ 1.5M

UZEMNĚNÝ SVOD HROMOSVODU SKRYTÝ

ZKUŠEBNÍ SVORKA V LITINOVÉ SLŘÍŇCE DO CHODNÍKU

PRO HROMOSVOD A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
BUDE ZŘÍZEN ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

Dokumentace pro výběr dodavatele **A - S.O.05-7**

Ing.arch. Magdalena Dandová Petra Bezruče 25/925 182 00 Praha 8		**Obnova zahrady Kinských v Praze 5** **Dětské hřiště_II a obnova jeho okolí** **Objekt zázemí dětského hřiště_II**	paré
objednatel		Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha 1	
autorský návrh		Ing.arch. M.Dandová, Ing.arch. J.Kosnar	
vedoucí projektant		Ing.arch. M.Dandová	
projektant profese		Ing.Z.Jandová, M.Pečenka	
stupeň PD	**dokumentace pro provedení stavby**	**05 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů**	formáty **2 A4**
datum	**03 / 2008**	**Hromosvod a uzemnění**	č.v. **05- 06**
měřítko	**1 : 50**		